


Konzertbestuhlung im Erdgeschoss (z. B. Turnhalle)

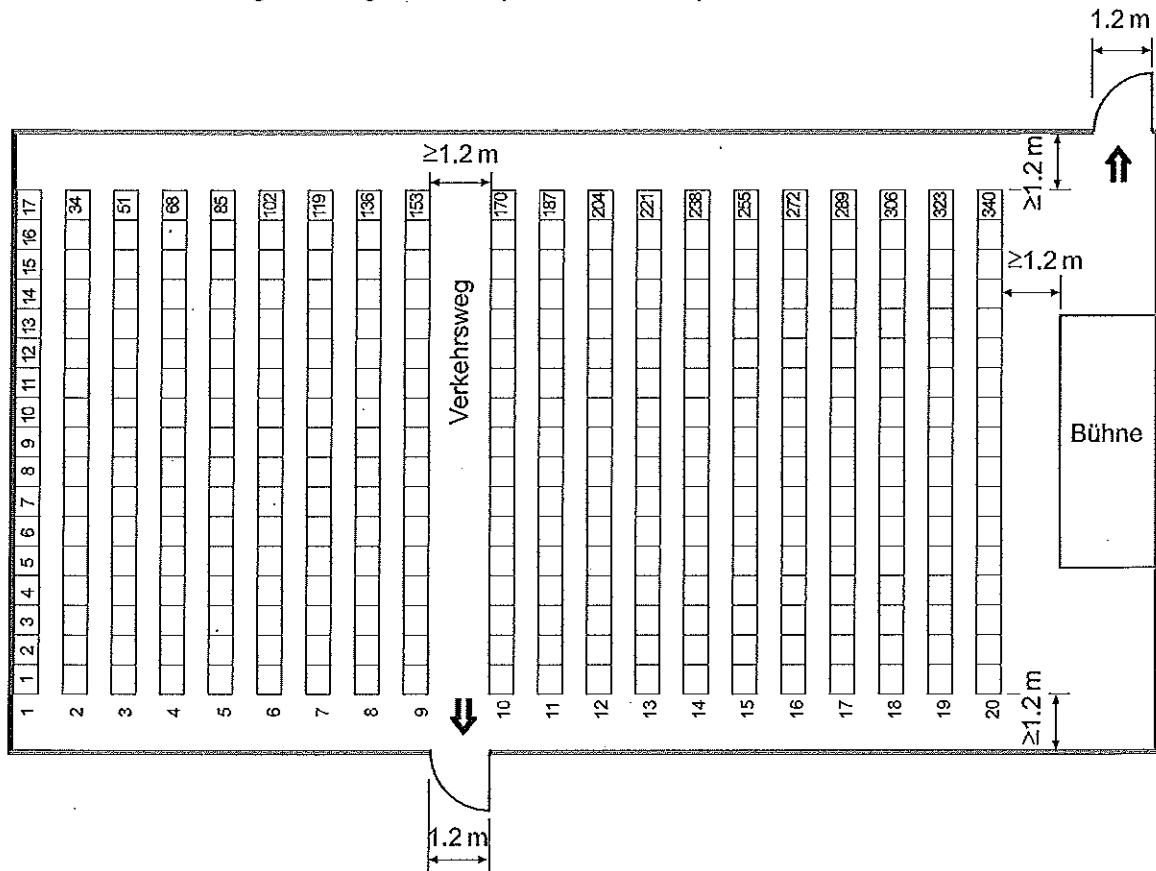

Ausgangsbreiten (gemäss Ziffer 5.2.3)

20 Stuhlgänge à 17 Personen = 340 Personen

Erforderliche Ausgangsbreite: $\frac{340 P \cdot 0.6 m}{100 P} = 2.04 m \approx 2.4 m$ (gerundet auf ein Mehrfaches von 0.6 m)

Es sind mindestens 2 Ausgänge erforderlich; die einzelnen Ausgänge sind 1.2 m breit.